


# UO-BASIS die flexible Umkehrosmosesteuerung

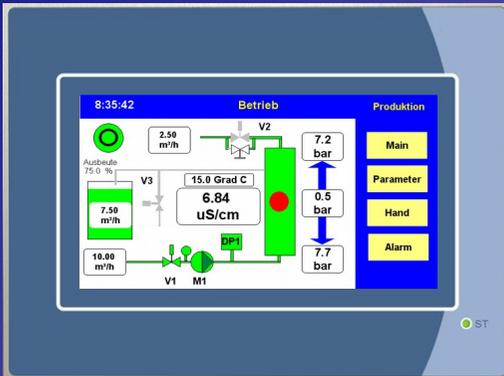

- viele Konfigurationsmöglichkeiten
- Darstellung der gewählten Konfiguration
- Speicherung von Prozessdaten
- Fernwartung im lokalen Netz
- Fernwartung über Internet (VPN)

JL-Automation GmbH  
Josef-Baumann-Str. 21  
44805 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 879 304 44

Funktionen: (I/O Ausführung 1 und 2 )

Ausgänge  
Einlassventil  
Druckpumpe  
Spülventil  
Permeatventil  
Dosierpumpe  
Freigabe  
Betrieb  
Störung


Trenddarstellung  
Fehlertagebuch

Datenspeicherung  
Permeaterstverwerfung  
Antiscalantdosierung  
Ethernet TCP/IP  
1 GB USB-Datenstick  
Webserver


Eingänge  
Wassermangel  
Überdruck  
Min-Niveau  
Max-Niveau  
Extern Start  
Motorschutz  
Wasserzähler 1  
Wasserzähler 2

Leitwert  
Temperatur

analoger Druck P1  
analoger Druck P2

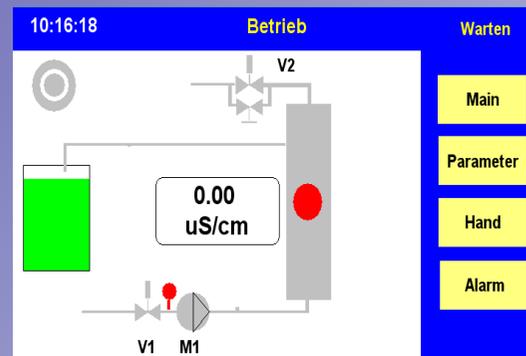

Standardanlage

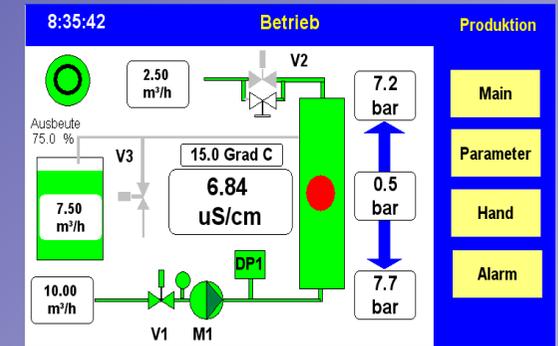

Ausführungen:  
Touch-Masterterminal  
4,3", 7", 9" Touchscreen

I/O Ausführung 1 Rückwandmontage  
8 digitale Eingänge  
8 digitale Ausgänge  
4 analoge Eingänge  
2 analoge Ausgänge

I/O Ausführung 2 Hutschienenmontage  
Wie Ausführung 1

I/O Ausführung 3 Hutschienenmontage  
12 digitale Eingänge  
8 digitale Ausgänge  
8 analoge Eingänge  
4 analoge Ausgänge  
erweiterte Funktionalität: EDI-  
Ansteuerung

I/O Ausführung 4 Hutschienenmontage  
16 digitale Eingänge  
16 digitale Ausgänge  
10 analoge Eingänge  
6 analoge Ausgänge